


2015年1月 検体 冷凍庫 温度

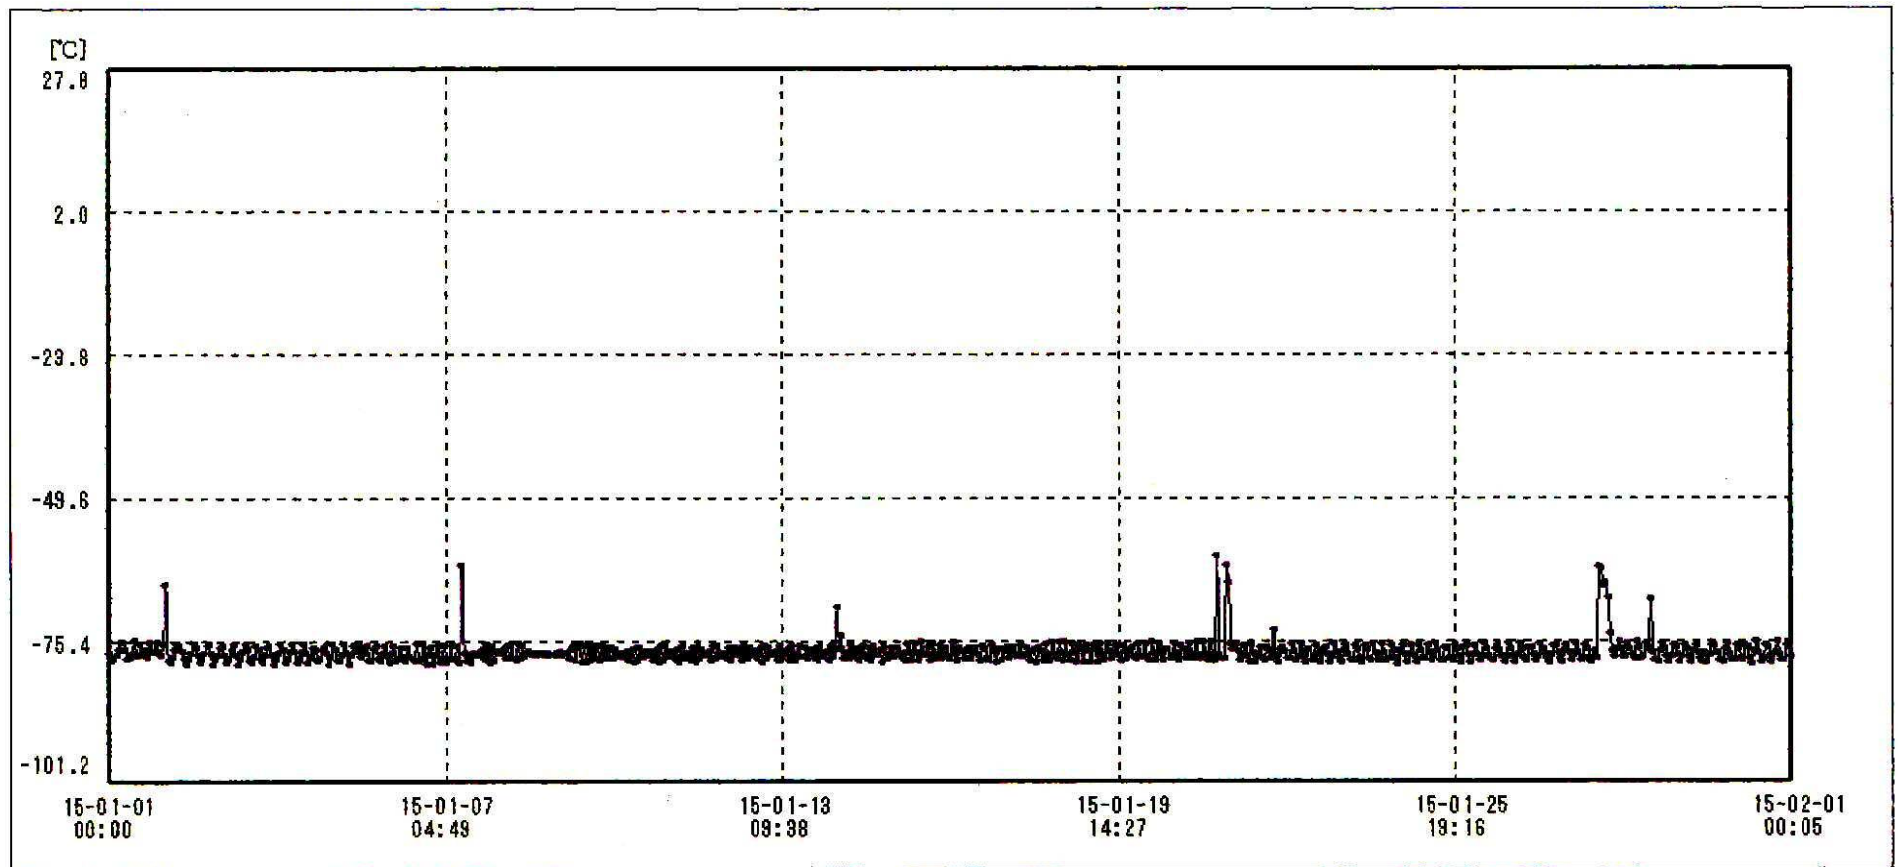

送信器名称 CH番号	冷蔵庫 CH1	冷凍庫 CH1
▶ グラフ表示	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C	°C
収録データ数	745	745
欠損データ数	0	0
測定間隔	01:00:00	01:00:00
最高値	6.9	-59.9
最低値	3.1	-79.7
平均値	4.5	-77.4